

BRAVOCALOR

Manuálně čistitelný filtr
Teplota 5/90 °C



- ✓ vhodné pro vysoké teploty
- ✓ malá velikost
- ✓ vypouštění nečistot

VLASTNOSTI

BravoCALOR je manuálně čistitelný filtr pro horkou vodu 5/90 °C, kompaktních rozměrů a vybavený vypouštěcím kohoutem.

BravoCALOR má mosaznou přípojovací hlavu a nádobu se závity podle norem EN 10226-1 a EN 228-1; je k dispozici ve dvou verzích, s manometrem nebo bez manometru (stupnice 0-25 bar);

BravoCALOR je vybaven filtrační vložkou z nerezové oceli AISI 304.

Čištění filtru lze snadno provést pouhým otevřením vypouštěcího kohoutu.



Závít podle EN 10226-1 a Normy EN 228-1



Odolává teplotě až 90 °C


CO DODÁVÁME

BravoCALOR je zabalen v plastovém sáčku a vložen do hladké kartonové krabice.

Standardní dotace zahrnují: BravoCALOR filtr, návod k použití (včetně prohlášení o shodě).


Kód	Připojení	Průtok ($\Delta p = 0,5$ bar) m ³ /h	Filtrační třída μ m	Min/max tlak bar	Počet kusů v balení	Kg. na balení
FT220	½" F	3,0	89	1,5 - 16	12	13
FT222	¾" F	4,0	89	1,5 - 16	12	13
FT224	1" F	8,1	89	1,5 - 16	12	13

CELKOVÉ ROZMĚRY V MM



Kód	Šířka - A	Výška - B	Hloubka - C
FT230	80	160	71
FT232	80	160	71
FT234	80	160	71
FT220	80	205	71
FT222	80	205	71
FT224	80	205	71

PŘÍKLAD INSTALAČNÍHO SCHÉMATU

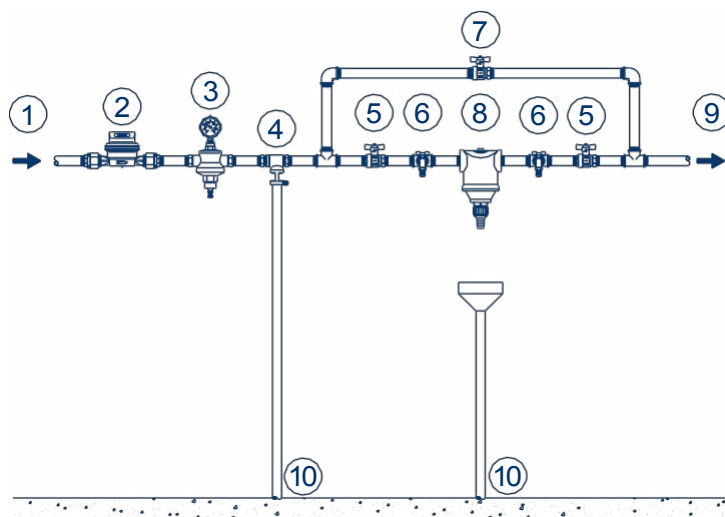

Legenda

1. Přívod surové vody
2. Hlavní vodoměr
3. Redukce tlaku (pokud existuje)
4. Odpojovač (pokud existuje)
5. Uzavírací ventil
6. Odběr vzorků z kohoutku
7. Obtokový ventil
8. Filtr BravoCALOR
9. Odtok vyčištěné vody
10. Vypouštění

POKYNY PRO SPRÁVNOU ÚDRŽBU



Správný provoz závisí na správné instalaci, správném používání a metodickém uplatňování dodaných pokynů pro údržbu.

První rok	Druhý rok	Třetí rok	Čtvrtý rok	Pátý rok
CARTRIDGES Čištění každých šest měsíců nebo podle potřeby	CARTRIDGES Čištění každých šest měsíců nebo podle potřeby	CARTRIDGES Čištění každých šest měsíců nebo podle potřeby	CARTRIDGES Čištění každých šest měsíců nebo podle potřeby	CARTRIDGES V případě potřeby změňte
HYGIENICKÝ ZÁSAH (pokud je instalován přívod studené vody) Každoročně nebo za období nečinnosti delší než. 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH (pokud je instalován přívod studené vody) Každoročně nebo za období nečinnosti delší než. 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH (pokud je instalován přívod studené vody) Každoročně nebo za období nečinnosti delší než. 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH (pokud je instalován přívod studené vody) Každoročně nebo za období nečinnosti delší než. 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH (pokud je instalován přívod studené vody) Každoročně nebo za období nečinnosti delší než. 30 dní

DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Poz.	Kód	Popis	Q.ty
1	23022004	Tlakoměr Ø 40 - 0-25 bar - 120 °C	1
2	99009002	89 µm kazeta s o. kroužkem	1
3	99009004	Sestava vypouštěcí baterie s o. kroužkem a pastilkou	1

