

# ZMĚKČOVAČ VODY EQUO SOFT



**CZ**

**Návod k použití**  
**Provozně montážní předpisy**

**SK**

**Návod na použitie**  
**Prevádzkovo montážne predpisy**

## 1. ÚVOD

Tato instalace a použití se považuje za součást stejného produktu po celou dobu životnosti produktu, i když je převedena na třetí strany, až do jeho zničení a likvidace. Všechna práva na množení a šíření této instalace ssssa použití a průvodní dokumentace jsou vyhrazena výrobci.

Účelem této příručky je:

- Pro dosažení co nejlepší výkonnosti produktu se doporučuje pečlivě si přečíst a v plném rozsahu porozumět pokynům této příručky.
- Doporučujeme nainstalovat zmékčovač vody profesionálním technikem.
- Neinstalujte zmékčovač na vodu, jejíž teplota je nad 50 ° C.
- Zmékčovač byste měli umístit blízko odtoku, aby se vypustila voda použitá v regeneračním cyklu a přepadová komora soli.
- Tento zmékčovač nelze použít k úpravě vody mikrobiologické kvality, která není v souladu se zákonem nebo nejsou známy její vlastnosti.

Nezapojujte přímo do vašeho zmékčovače vodu ze studny, dešťovou vodu nebo vodu z vrtu bez předchozího ošetření. V případě neobvyklého používání spotřebiče, jak je uvedeno výše, nelze uplatňovat záruku.



Evropská směrnice 2002/96/ES vyžaduje, aby veškerá elektrická a elektronická zařízení byla likvidována v souladu s požadavky na odpadní elektrická a elektronická zařízení. Tato směrnice nebo podobné zákony jsou platné na vnitrostátní úrovni a mohou se v jednotlivých regionech lišit. Řídte se místními zákony a místními postupy pro likvidaci tohoto zařízení.

## 2. POŽADAVKY NA INSTALACI

- Se zmékčovačem zacházejte opatrně.
- Neinstalujte zmékčovač na přímé sluneční světlo nebo blízko zdroje tepla.
- Zmékčovač vody má maximální povolený tlak 8 bar a minimální 2 bar.
- V případě potřeby použijte redukční ventil.
- Zapněte zmékčovač samostatně pomocí dodávaného 24 V trafa.
- Nezapomeňte připojit transformátor a zástrčku chránit ochranným zařízením proti přepětí, jako jistič nebo pojistka.

### **3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

Velikost nádoby	Kapacita pryskyřice (L)	Cyklická kapacita (m <sup>3</sup> /°F)	Průměrná spotřeba soli pro regeneraci (g)	Doporučený průtok (m <sup>3</sup> /h)
10"x17"	12	66	1800	2
7"x35"	14	77	2100	2,5
8"x35"	18	99	2700	3
10"x35"	28	154	4200	3

#### MODEL MINI

- vstřikování
- 100% netoxický, recyklovatelný a potravinářský materiál (PP)
- unikátní komora pro separaci tlakové nádoby, tlaková nádoba s jednoduchým svarem a připojením 2" 1/2
- snadná údržba a čištění bez nutnosti demontáže konstrukce
- odnímatelné horní víko pro snadný přístup do solanky bez demontáže ventilu
- včetně kationtoměničové pryskyřice. Nominální hodnota 5500/150
- kapacita solanky: 36 l
- 1" elektronický ventil s integrovaným BY-PASS
- protiproudová regenerace
- napájení: 230 V 50 Hz
- pracovní tlak: 2 - 8 BAR
- provozní teplota: 5 - 42 °C
- cyklický test: 250 000 cyklů - 0-12 bar

#### MODEL MAXI

- vstřikování
- 100% netoxický, recyklovatelný a potravinářský materiál (PP)
- unikátní komora pro separaci tlakové nádoby, tlaková nádoba s jednoduchým svarem a připojením 2" 1/2
- snadná údržba a čištění bez nutnosti demontáže konstrukce
- odnímatelné horní víko pro snadný přístup do solanky bez demontáže ventilu
- včetně kationtoměničové pryskyřice. Nominální hodnota 5500/150
- kapacita solanky: 78 l
- 1" elektronický ventil s integrovaným BY-PASS
- protiproudová regenerace
- napájení: 230 V 50 Hz
- pracovní tlak: 2 - 8 BAR
- provozní teplota: 5 - 42 °C
- cyklický test: 250 000 cyklů - 0-12 bar


#### **4. INSTALAČNÍ SCHÉMA**

Namontujte změkčovač do přítoku vody a za hlavní počítadlo.

Mezi změkčovačem, stěnami nebo jiným zařízením ponechte dostatečnou vzdálenost, aby se usnadnilo zásobování solí nebo pro údržbu.

Změkčovač vody musí být nainstalován před ohřívačem vody nebo bojlerem.

#### **SCHÉMA INSTALACE**

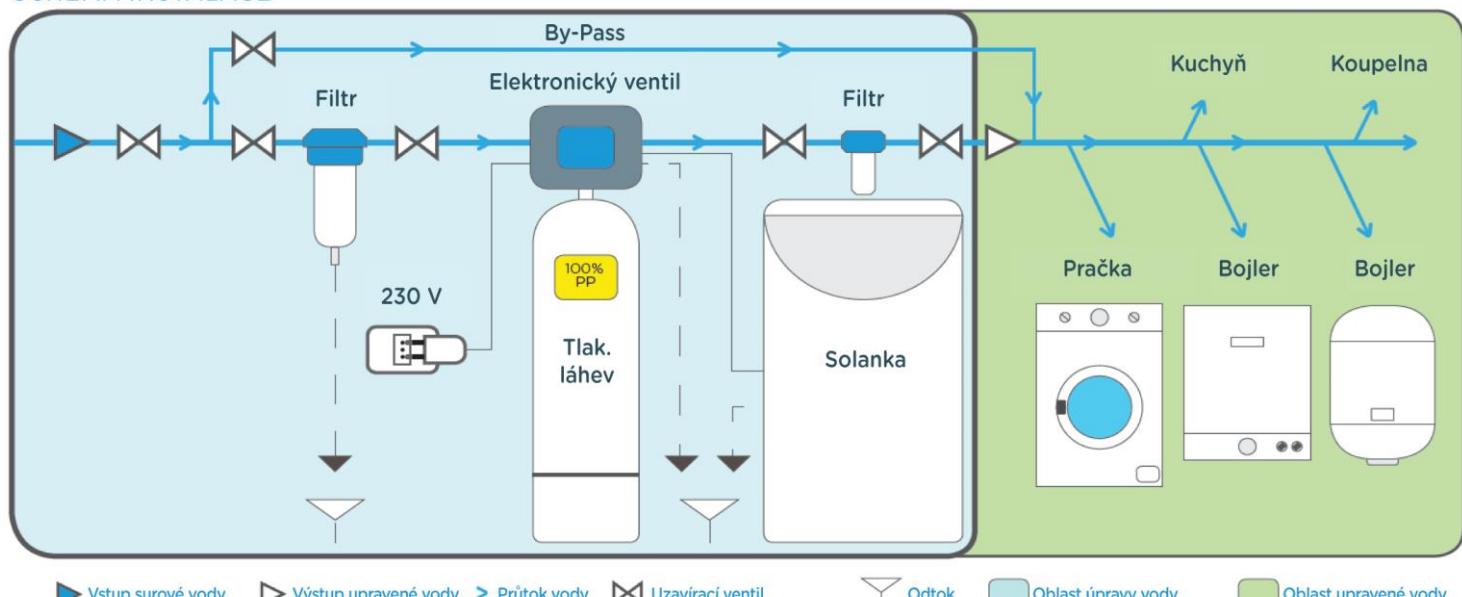

► Vstup surové vody ► Výstup upravené vody > Průtok vody ▷ Uzavírací ventil ⚡ Odtok ■ Oblast úpravy vody ■ Oblast upravené vody



**VAROVÁNÍ:** Před pokračováním v instalaci se ujistěte, že jste zastavili přítok vody

#### **5. INSTALACE VYPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ A SOLANKY**

- Připevněte odtokovou trubku k armatuře umístěné na hlavě změkčovače (doporučujeme použít hadicovou svorku)
- Odřzněte hadici na délku nezbytnou pro dosažení výstupu z odtoku
- Připojte regenerační vypouštěcí hadici k odtoku (nejlépe vybavenému sifonem)



**POZOR:** Voda použitá během regenerační faze je vypouštěna odpadní trubkou.  
Vypouštená voda je pod tlakem. Z tohoto důvodu je vhodné potrubí upevnit správně a stabilně, aby nedošlo k zaplavení v místě instalace změkčovače vody.

- Upevněte trubku solanky (pokud není již připojena) k armatuře hadicovou sponou umístěnou na hlavě změkčovače.

Po připojení zde budou 2 hadice, jak je znázorněno na následujícím obrázku.



## **6. INSTALACE PŘEPADOVÉ TRUBKY SOLNÉ NÁDRŽE**

- U změkčovačů vody vybavených přepadovou trubkou solné nádrže připevněte odtokovou hadici k armatuře připevněné k nádrži na solanku hadicovou sponou.
- Připojte přepadové potrubí přímo k odtoku.



**VĚNUJTE POZORNOST:** Vypouštění přepadu nádrže na solanku je gravitační. Proto je důležité OVĚŘIT, že koleno přepadu nádrže stoupá na úrovni vyšší, než je bod vstupu odtoku.

**DŮLEŽITÉ:** Nepřipojujte přepadové potrubí nádrže k potrubí pro regenerační vypouštění pomocí armatury T nebo Y, protože voda posílaná do kanalizace v době regenerace může naplnit nádrž na solanku místo toho, aby byla vypuštěna, čímž se tvoří poruchy.

## **7. PLNĚNÍ SOLNÉ KOMORY**

Do nádrže vložte přiměřené množství soli, přinejmenším stejně jako množství vody dosažené během fáze regenerace solného roztoku.

Aby se umožnila regenerace pryskyřice, je vhodné vložit do solné nádrže obsah soli vhodný k zajištění regeneračního procesu alespoň jednoho cyklu.

## **8. OPĚTOVNÉ TESTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ NA TLAK A NETĚSNOSTI**

Před uvedením do provozu změkčovače je nezbytné dodržet následující kroky ke stabilizaci tlaku a vytlačení vzduchu přítomného ve změkčovači:


- 1) Zavřete hlavní přívodní kohout na vstupu systému;
- 2) Otevřete 2 kohoutky (nebo více) studené vody za změkčovačem;
- 3) Umístěte obtok do polohy BY-PASS;
- 4) Pomalu otevřete hlavní přívodní kohout a nechte vodu vytéct, dokud z otevřených kohoutů neprotéká pravidelně. Nesmí již zde být vzduch nebo nepravidelné proudění, nebo jevy zvané "vodní kladivo";
- 5) V tomto okamžiku můžete umístit obtok do režimu PROVOZ. Tato akce musí být prováděna pomalu, aby nedošlo k rychlému zvýšení tlaku ve změkčovači vody;
- 6) Počkejte asi 3 minuty a poté otevřete kohoutek teplé vody (pokud je přítomen), dokud nebude průtok pravidelný, a poté jej uzavřete;
- 7) Zavřete všechny kohoutky studené vody a zkонтrolujte, zda nedochází k netěsnostem nového hydraulického připojení.



**POZOR:** Když je ventil v regenerační fázi, je stále možné odebrat vodu z kohoutků, která ale není upravená.

## **9. OBTOKOVÝ VENTIL A SMĚS**

Automatický ventil je vybaven obtokem (BY-PASS), na kterém je instalován průtokoměr výstupní vody.

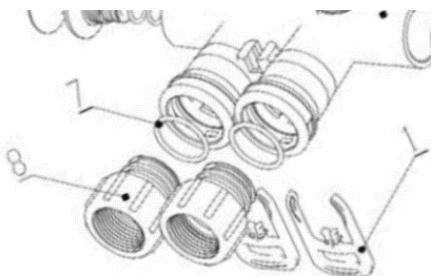

Obtok musí být spojen s tělesem ventilu zasunutím svorky na svazcích a vložením příslušných spon. Ujistěte se, že jste vložili těsnění (viz. malý obrázek č.7).

Nakonec musí být snímač průtoku vložen do speciálního zásuvky, jak je znázorněno na následujících obrázcích.





Vložte snímač z části, ve které je nainstalován průtokoměr (obvykle na výstupní trubce).

Po instalaci obtoku je nutné jej připojit k vodovodnímu systému, který slouží uživateli.

Obtok má dvě polohy: režim obtoku BY-PASS nebo uvedení do provozního režimu, jak je znázorněno zde:



## **10. AUTOMATICKÝ VENTIL**

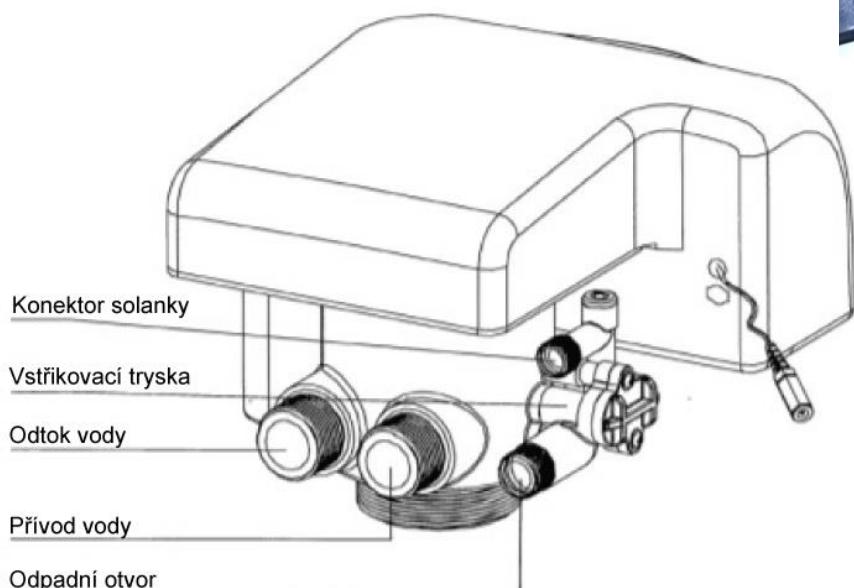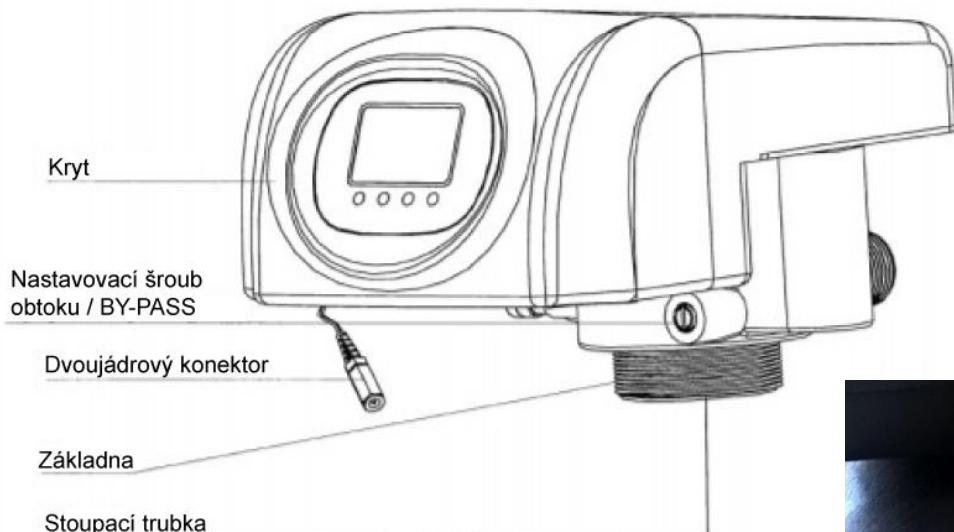

Jakmile je změkčovač definitivně v režimu uvedený do provozu, je nutné kalibrovat směšovací ventil znázorněno na následujícím obrázku výše, umístěný na přední spodní straně ventilu. Nastavením tohoto šroubu pomocí vhodného šroubováku je možné dosáhnout požadované tvrdosti vody, obvykle mezi rozmezí 10 - 15 °F.

Tento mísič míchá část vody ošetřené změkčovačem (při 0 °F) s částí neupravené vody. Seřízení ventilu umožňuje po několika pokusech najít správnou směs, která umožňuje mít na kohoutcích požadovanou tvrdost.


### **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Přepážka pro oddělování soli a bezpečnostní plovák přepadové vany jsou k dispozici jako příslušenství (nutno objednat samostatně). Při montáži nasadte přepážku do příslušného vodítka (vyjmout lišty "U") a připojte k ní plovákový systém, ke kterému je připojen sací ventil solanky, jak je znázorněno na obrázku vpravo.



## 11. PROGRAMOVÁNÍ VENTILU

### UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

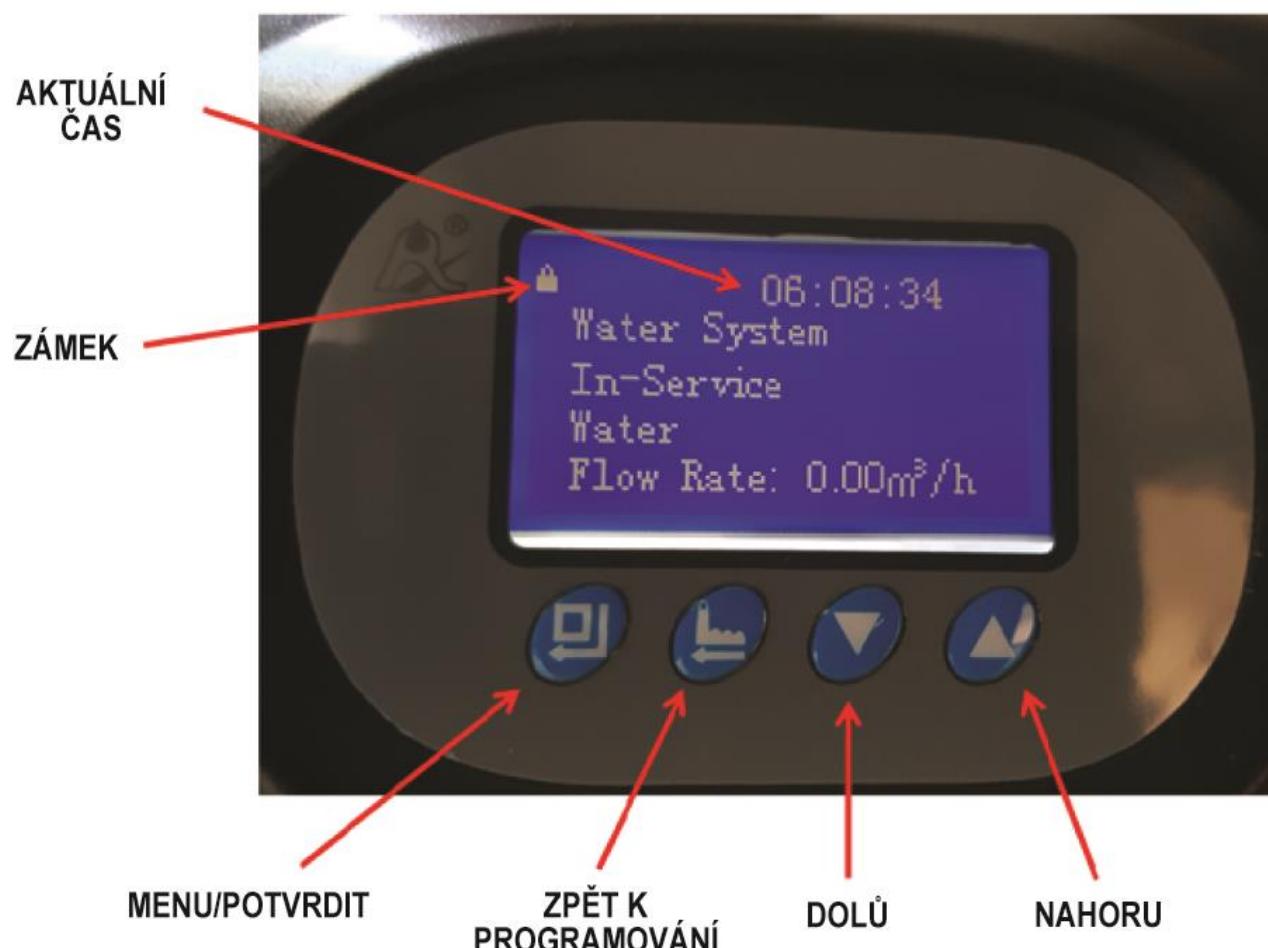

Během fáze uvedení do provozu se na obrazovce zobrazí zpráva "Systém v provozu" / "System in Operation" spolu s aktuálním časem.

Následující informace se objevují také cyklicky:

- Pracovní režim /Working method/ (okamžitý, zpožděný nebo inteligentní /immediate, delayed or smart/)
- Zbývající voda /Remaining water/ (zbývající kapacita na konci cyklu)
- Poměr /Ratio/ (aktuální odběr vody)

Ventil má blokovací / ochrannou funkci (svítí značka ), která se automaticky aktivuje po 60 sekundách nečinnosti. Chcete-li ventil odemknout, podržte šipky a po dobu 5 sekund.

Zvukový signál upozorní, když je ventil odemčen (zhasne značka ).

### VÝBĚR JAZYKA

Odpojte napájení ventilu. Stiskněte tlačítka + a současně zapněte napájecí trafo. Tímto způsobem po 5 sekundách vstoupíte do režimu výběru jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte pro potvrzení.

K dispozici je následujících 10 jazyků: angličtina, italština, španělština, francouzština, ruština, němčina, polština, holandština, slovinština, čínština



## PROGRAMOVÁNÍ

Chcete-li ventil odemknout, držte obě šípky současně stisknuté   po dobu 5 sekund (zhasne značka .

Když je ventil odblokovaný, stisknutím



tlačítka  vstoupíte do programovací nabídky.

Programovací nabídka se posouvá pomocí



šípek  .

Pro zadání a úpravu jednotlivých parametrů



stiskněte tlačítko .

Pro návrat ventilu do režimu uvedení do provozu během programování stiskněte jednou



toto tlačítko .

Automatický ventil nainstalovaný v tomto

změkčovači může pracovat v 7 různých režimech: 3 pro změkčovače s regenerací stejněho proudu (sestupný proud), 2 pro změkčovače s regenerací protiproudou (protiproud) a 1 pro provoz ve filtračním režimu.

Tři různé režimy lze nastavit, jak pro práci se stejnoproudými změkčovači, tak i pro protiproudé změkčovače vody. To odpovídá následujícím možnostem:

- 1) Regenerace v nastaveném čase, když již byla vyčerpána nastavená cyklická kapacita;
- 2) Regenerace, jakmile je vyčerpána nastavená cyklická kapacita;
- 3) Regenerace v nastaveném čase pouze v případě, že ventil na základě průměrné denní spotřeby minulého týdne předpokládá, že se nebude moci dostat na další den.

V režimu filtrace /filtration/ začne ventil zpětné proplachování, jakmile je kapacita vyčerpána

nebo po maximální době, po které uživatel požaduje zpětné proplachování, aniž by vyčerpal kapacitu filtračního media.


Nastavení	Režim	Popis
A-01	Rovnoměrný proud se zpožděnou regenerací objemu	Stejnoprudá regenerace. Ventil se regeneruje, jakmile objem upravené vody dosáhne nastaveného objemu a času.
A-02	Rovnoměrný proud s okamžitou regenerací objemu	Stejnoprudá regenerace. Ventil se regeneruje, jakmile objem upravené vody dosáhne nastaveného objemu.
A-03	Rovnoměrný proud s inteligentním objemem	Stejnoprudá regenerace. Pokud je kapacita zbytkové pryskyřice menší než průměrná spotřeba za posledních sedm dní, ventil se regeneruje v nastaveném čase.
A-11	Protiproud se zpožděnou regenerací objemu	Protiproudá regenerace. Ventil se regeneruje, když objem upravené vody dosáhne nastavené hodnoty v době přednastavení pro regeneraci.
A-12	Protiproud s okamžitou regenerací objemu	Protiproudá regenerace. Jakmile objem upravené vody dosáhne nastaveného objemu, ventil se regeneruje.
A-13	Protiproud s inteligentním objemem	Protiproudá regenerace. Pokud je kapacita zbytkové pryskyřice menší než průměrná spotřeba za posledních sedm dní, ventil se regeneruje v nastaveném čase.
A-21	Filtrace	Jako filtr: ventil spustí zpětné proplachování, když je přednastavený objem upravené vody

## HLAVNÍ MENU

Hlavní nabídka obsahuje nastavení běžně používaná nebo užitečná pro uživatele.

Nastavení lze vybrat pomocí tlačítek  , poté je možné vstoupit do dalších nabídek pomocí tlačítka

“Vstoupit” /Enter/ 

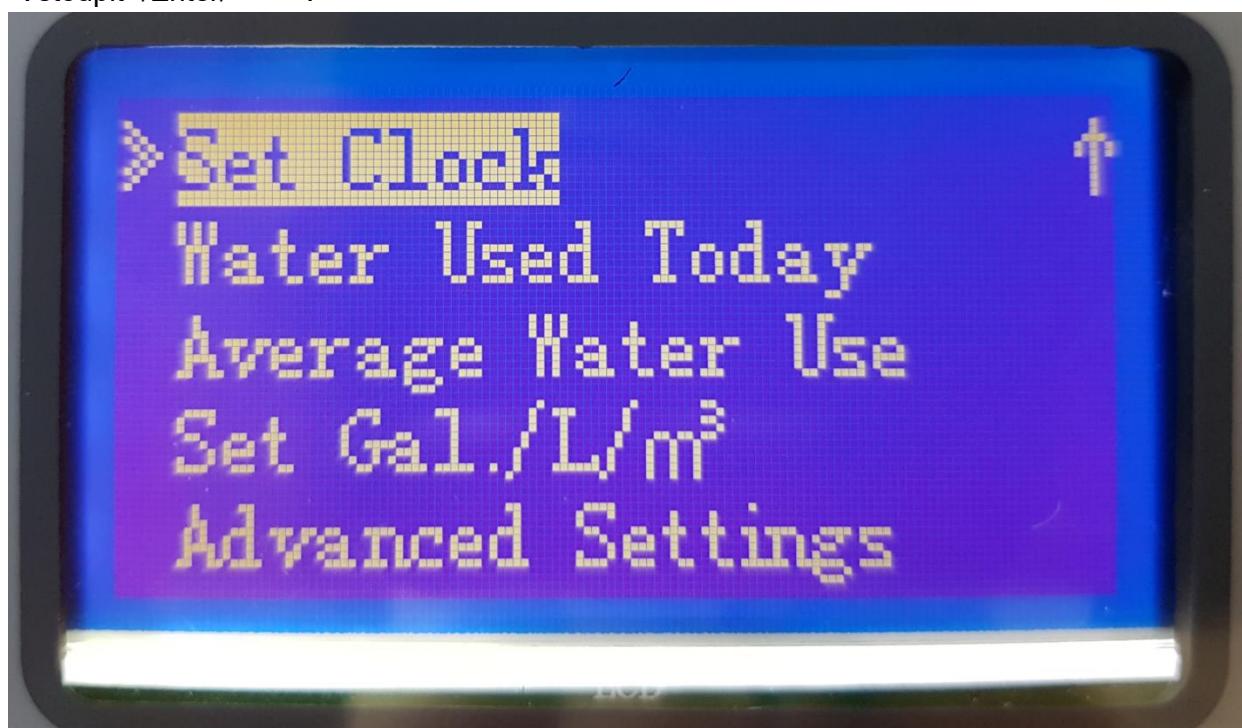

V tomto menu je možné omezit aktuální čas, jakmile je automatický ventil definitivně naplněn (sekvence 2). Ostatní parametry jsou již přednastaveny na základě běžných konfigurací. V případě potřeby je stále možné je upravit.

Progr.	Displej	Výběr		Režim						
				A-01	A-02	A-03	A-11	A-12	A-13	A-21
1	Vyberte mezi 12/24 hodinami	12h nebo 24h	vyberte režim zobrazení času, přes 12 nebo 24 hodin							výchozí: 24h
2	Nastaví aktuální čas	00:00-23:59	vyberte aktuální čas							nastavení
3	Zkontrolujte spotřebovanou vodu během dne		ukazuje množství vody spotřebované během aktuálního dne							informační parametr
4	Průměrná spotřeba vody za posledních sedm dní		ukazuje průměrné denní množství vody za posledních 7 dní							informační parametr
5	Výběr jednotek Gal/L/m³	Galon/Litr/m³	vyberte požadovanou jednotku měření							výchozí: m³
6	Pokročilé nastavení		vstoupit do podnabídky pokročilých nastavení pro použití výrobcem nebo instalaci technikem / technikem údržby							

## NABÍDKA POKROČILÉHO NASTAVENÍ

Toto menu ukazuje nastavení, které obvykle používá výrobce změkčovače nebo které má zadat instalační technik při uvedení změkčovače do provozu.

V tomto menu je možné nastavit výrobu vody v cyklu (zobrazovací sekvence 6c), protože souvisí s tvrdostí na vstupu a tvrdostí požadovanou uživatelem. Proto tento parameter nelze nastavit ve výrobě. Další pokyny vychází z italského jazyka.

Progr.	Displej	Výběr	Popis	Režim						
				A-01	A-02	A-03	A-11	A-12	A-13	A-21
6a	Nastavení provozního režimu	A-01 A-11 A-02 A-12 A-03 A-13 A-21	A-0 Regenerace sestupného proudu A-1 Regenerace protiproud 1 - zpožděný regenerační objem 2 - okamžitý regenerační objem 3 - regenerační objem opožděný s průměrným výpočtem denní spotřeby z týdne A-21 Ovládání, objemový filtr nebo maximální časový filtr	výchozí: A-13 - Protiproud s inteligentním objemem						
6b	Nastavení doby regenerace	00:00-23:59	Čas, ve kterém musí dojít ke zpožděné regeneraci (s výjimkou A-02 a A-12)	výchozí: 2:00						
6c	Nastavení výrobního vodního cyklu	0 - 99,99 m <sup>3</sup>	Uveďte cyklický výnos změkčovače (neplatí, pokud je vybrán regenerační režim A-21). Ve výchozím nastavení je nastavena jmenovitá kapacita cyklu, změkčovač vody 10x35 s 28l pryskyřice = 154m <sup>3</sup> , který se vydělí francouzským stupněm tvrdosti odstraněné (tvrdost při vstupní tvrdosti pro uživatele)	nastaveno = odstraněna cyklická kapacita / tvrdost (např. 154 m <sup>3</sup> x °F / 35 °F = 4,4 m <sup>3</sup> )						
6d	Nastavení pomalé doby praní	0 - 99':59"	Doba proplachování	tovární nastavení - neměňte						
6e	Nastavení pomalé doby praní a doby soli	0 - 99':59"	Doba trvání solanky	tovární nastavení - neměňte						
6f	Nastavení času plnění vody	0 - 99':59"	Doba trvání výplně	tovární nastavení - neměňte						
6g	Nastavení času praní	0 - 99':59"	Doba praní	tovární nastavení - neměňte						
6h	Maximální počet dní mezi regeneracemi	0 - 40	Nastavte počet dní, které mají být regenerovány, bez ohledu na spotřebu vody. Např. nastavte 4, pokud chcete nucenou regeneraci po 4 dnech max	výchozí: 15 dní						
6i	Nastavení pracovního režimu výstupního relé	b-01 nebo b-02	b-01: Pomocný kontakt je aktivován na začátku regenerace a deaktivován na konci. b-02: Pomocný kontakt je aktivován pouze na začátku každé jednotlivé regenerační fáze a po uvedení do provozu	výchozí: b-01						

## **12. SPRÁVNÁ KONTROLA HYDRAULICKÉ INSTALACE**

Před použitím změkčovače vody je nutné provést ruční regeneraci bez přidání soli. Chcete-li ventil odemknout, držte současně stisknuté šipky   po dobu 5 sekund (zhasne značka ).

Chcete-li zahájit ruční regeneraci s uvolněným ventilem, stiskněte tlačítko .

Opětovným stisknutím tohoto tlačítka  se posunete v různých fázích regenerace:

Fáze, jejichž pořadí nelze změnit, jsou zpětné proplachování, odsávání solanky, obnovování solanky, závěrečné praní.

Během první regenerace ručního ovládání mohou být první dvě fáze také prováděny manuálně, ale fáze regenerace solného roztoku musí být pravidelně dokončována, aby se ověřilo plnění vody v nádrži na solanku, a aby se zajistila přítomnost solného roztoku z následné regenerace, která se stává skutečně funkční.

Tlačítko  je nutné, pokud chceme během programování vrátit ventil do provozního režimu.

## 1. ÚVOD

Táto inštalácia a použitie sa považuje za súčasť rovnakého produktu po celú dobu životnosti produktu, aj keď je prevedená na tretie strany, až do jeho zničenia a likvidácia. Všetky práva na množenie a šírenie tejto inštalácie a použitia a sprievodnej dokumentácie sú vyhradené výrobcami.

Účelom tejto príručky je:

- Pre dosiahnutie čo najlepšej výkonnosti produktu sa odporúča starostlivo si prečítať a v plnom rozsahu porozumieť pokynom tejto príručky.
- Odporúčame nainštalovať zmäkčovač vody profesionálnym technikom.
- Neinštalujte zmäkčovač na vodu, ktorej teplota je nad 50 °C.
- Zmäkčovač by ste Mei umiestniť blízko odtoku, aby sa vypustila voda použitá v regeneračnom cykle a prepadová komora soli.
- Tento zmäkčovač nie je možné použiť na úpravu vody mikrobiologickej kvality, ktorá nie je v súlade so zákonom alebo nie sú známe jej vlastnosti.

Nezapájajte priamo do vášho zmäkčovača vodu zo studne, dažďovú vodu alebo vodu z vrtu bez predchádzajúceho ošetrenia. V prípade neobvyklého používania spotrebiča, ako je uvedené vyššie, nie je možné uplatňovať záruku.



Európska smernica 2002/96 / ES vyžaduje, aby všetky elektrické a elektronické zariadenia bola zlikvidovaná v súlade s požiadavkami na elektrické a elektronické zariadenia. Táto smernica alebo podobné zákony sú platné na vnútrostátnnej úrovni a môžu sa v jednotlivých regiónoch lísiť. Riadte sa miestnymi zákonmi a miestnymi postupy na likvidáciu tohto zariadenia.

## 2. POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

- So zmäkčovačom zaobchádzajte opatrne.
- Neinštalujte zmäkčovač na priame slnečné svetlo alebo blízko zdroja tepla.
- Zmäkčovač vody má maximálny povolený tlak 8 bar a minimálne 2 bar.
- V prípade potreby použite redukčný ventil.
- Zapnite zmäkčovač samostatne pomocou dodávaného 24 V trafa.
- Nezabudnite pripojiť transformátor a zástrčku chrániť ochranným zariadením proti prepätiu, ako istič alebo poistka.

### **3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

Velikost nádoby	Kapacita pryskyřice (L)	Cyklická kapacita (m <sup>3</sup> /°F)	Průměrná spotřeba soli pro regeneraci (g)	Doporučený průtok (m <sup>3</sup> /h)
10"x17"	12	66	1800	2
7"x35"	14	77	2100	2,5
8"x35"	18	99	2700	3
10"x35"	28	154	4200	3

#### MODEL MINI

- vstrekovanie
- 100% netoxický, recyklovateľný a potravinársky materiál (PP)
- unikátna komora pre separáciu tlakové nádoby, tlaková nádoba s jednoduchým zvarom a pripojením 2 "1/2
- jednoduchá údržba a čistenie bez nutnosti demontáže konštrukcie
- odnímateľné horné veko pre ľahký prístup do soľanky bez demontáže ventilu
- vrátane kationtomeničové živice. Nominálna hodnota 5500/150
- kapacita soľanky: 36 l
- 1 "elektronický ventil s integrovaným BY-PASS
- protiprúdovým regenerácia
- napájanie: 230 V 50 Hz
- pracovný tlak: 2 - 8 BAR
- prevádzková teplota: 5 - 42 °C
- cyklický test: 250 000 cyklov - 0-12 bar

#### MODEL MAXI

- vstrekovanie
- 100% netoxický, recyklovateľný a potravinársky materiál (PP)
- unikátna komora pre separáciu tlakové nádoby, tlaková nádoba s jednoduchým zvarom a pripojením 2 "1/2
- jednoduchá údržba a čistenie bez nutnosti demontáže konštrukcie
- odnímateľné horné veko pre ľahký prístup do soľanky bez demontáže ventilu
- vrátane kationtomeničové živice. Nominálna hodnota 5500/150
- kapacita soľanky: 78 l
- 1 "elektronický ventil s integrovaným BY-PASS
- protiprúdovým regenerácia
- napájanie: 230 V 50 Hz
- pracovný tlak: 2 - 8 BAR
- prevádzková teplota: 5 - 42 °C
- cyklický test: 250 000 cyklov - 0-12 bar


#### **4. INŠTALAČNÉ SCHÉMA**

Namontujte zmäkčovač do prítoku vody a za hlavné počítadlo.

Medzi zmäkčovačom, stenami alebo iným zariadením ponechajte dostatočnú vzdialenosť, aby sa uľahčilo zásobovanie soľou alebo pre údržbu.

Zmäkčovač vody musí byť nainštalovaný pred ohrievač vody alebo bojler.

**SCHÉMA INSTALACE**

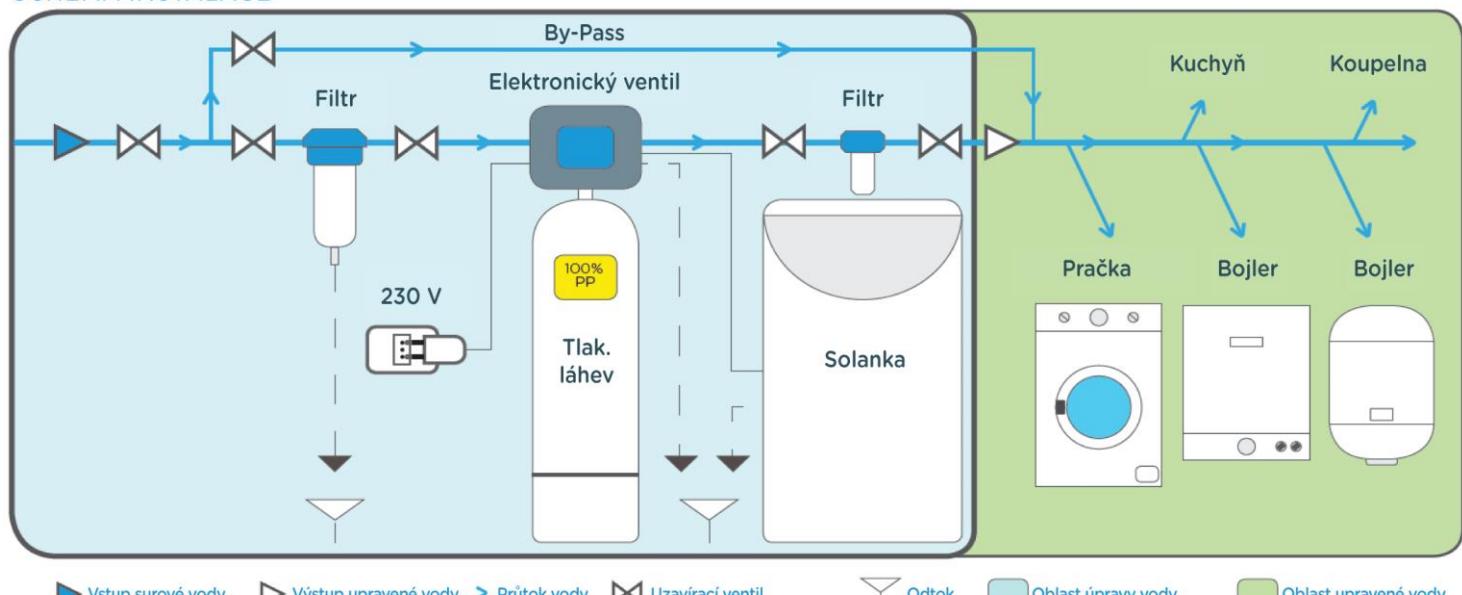

► Vstup surové vody ► Výstup upravené vody > Průtok vody ▷ Uzavírací ventil ⚡ Odtok ■ Oblast úpravy vody ■■■ Oblast upravené vody



**VAROVANIE:** Pred pokračovaním v inštalácii sa uistite, že ste zastavili prítok vody

#### **5. INŠTALÁCIA ODVODŇOVACIEHO POTRUBIA A SLOĽANKY**

- Pripojte odtokovú rúru k armatúre umiestnené na hlave zmäkčovača (odporúčame použiť hadicovú svorku)
- Odřzněte hadicu na dĺžku potrebnú pre dosiahnutie výstupu z odtoku
- Pripojte regeneračný vypúšťaciu hadicu k odtoku (najlepšie vybavenému sifónom)



**POZOR:** Voda použitá počas regeneračný fáza je vypúšťaná odpadovou rúrou.  
Vypúšťanie voda je pod tlakom. Z tohto dôvodu je vhodné potrubie upevniť správne a stabilne, aby nedošlo k zaplaveniu v mieste inštalácie zmäkčovača vody.

- Upevnite trubku sol'anku (pokiaľ nie je už pripojená) k armatúre hadicovou sponou umiestnenou na hlave zmäkčovača.

Po pripojení tu budú 2 hadice, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.



## **6. INŠTALÁCIA PREPADOVÉHO POTRUBIE SOŁNÉ NÁDRŽE**

- Pri zmäkčovačov vody vybavených prepakovou trubkou sołné nádrže pripojte odtokovú hadicu k armatúre pripojenej k nádrži na sołanku hadicovou sponou.
- Pripojte prepakové potrubie priamo k odtoku.



**VENUJTE POZORNOSŤ:** Vypúšťanie prepadu nádrže na sołanku je gravitačné. Preto je dôležité OVERIŤ, že koleno prepadu nádrže stúpa na vyššou úrovňou ako je bod vstupu odtoku.

**DÔLEŽITÉ:** Nepripájajte prepakové potrubie nádrže k potrubia pre regeneračné vypúšťanie pomocou armatúry T alebo Y, porotože voda posielaná do kanalizácie v čase regenerácie môže naplniť nádrž na sołanku namiesto toho, aby bola vypustená, čím sa tvoria poruchy.

## **7. PLNENIE SOŁNÉ KOMORY**

Do nádrže vložte primerané množstvo soli, prinajmenšom rovnaké ako množstvo vody dosiahnuté počas fázy regenerácie sołného roztoku.

Aby sa umožnila regenerácia živice, je vhodné vložiť do sołnej nádrže obsah soli vhodný na zabezpečenie regeneračného procesu aspoň jedného cyklu.

## **8. OPÄTOVNÉ TESTOVANIE ZARIADENÍ NA TLAK A NETESNOSTI**

Pred uvedením do prevádzky zmäkčovača je nevyhnutné dodržať nasledovné kroky k stabilizácii tlaku a vytlačeniu vzduchu prítomného vo zmäkčovaču:


- 1) Zavorte hlavný prívodný kohútik na vstupe systému;
- 2) Otvorte 2 kohútky (alebo viac) studenej vody za zmäkčovačom;
- 3) Umiestnite obtok do polohy BY-PASS;
- 4) Pomaly otvorte hlavný prívodný kohútik a nechajte vodu vytiečť, kým z otvorených kohútov nepretekať pravidelne. Nesmie už tu byť vzduch alebo nepravidelné prúdením, alebo javy zvané "vodné kladivo";
- 5) V tomto momente môžete umiestniť obtok do režimu PREVÁDZKA. Táto akcia musí byť vykonávaná pomaly, aby nedošlo k rýchlemu zvýšeniu tlaku vo zmäkčovači vody;
- 6) Počkajte asi 3 minúty a potom otvorte kohútik teplej vody (ak je prítomný), pokiaľ nebude prietok pravidelný, a potom ho uzavrite;
- 7) Zavorte všetky kohútky studenej vody a skontrolujte, či nedochádza k netesnostiam nového hydraulického pripojenia.



**POZOR:** Keď je ventil v regeneračnej fáze, je stále možné odobrať vodu z kohútikov, ktorá ale nie je upravená.

## **9. OBTOKOVÝ VENTIL A ZMES**

Automatický ventil je vybavený obtokom (BY-PASS), na ktorom je inštalovaný prietokomer výstupnej vody.

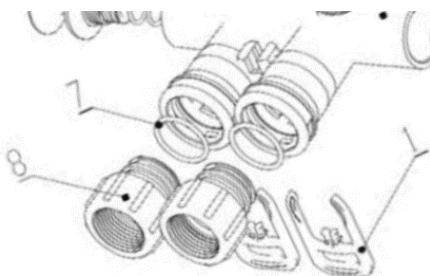

Obtok musí byť spojený s telesom ventilu zasunutím svorky na zväzkoch a vložením príslušných spôn. Uistite sa, že ste vložili tesnenia (viď. malý obrázok, č.7).

Nakoniec musí byť snímač prietoku vložený do špeciálneho zásuvky, ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.



Vložte snímač z časti, v ktorej je nainštalovaný prietokomer (zvyčajne na výstupnej trubke).

Po inštalácii obtoku je nutné ho pripojiť k vodovodnému systému, ktorý slúži užívateľovi.


Obtok má dve polohy: režim obtoku BY-PASS alebo uvedenie do prevádzkového režimu, ako je znázornené tu:



**PREVÁDZKOVÝ REŽIM**

**POLOHA BY-PASS**

## **10. AUTOMATICKÝ VENTIL**

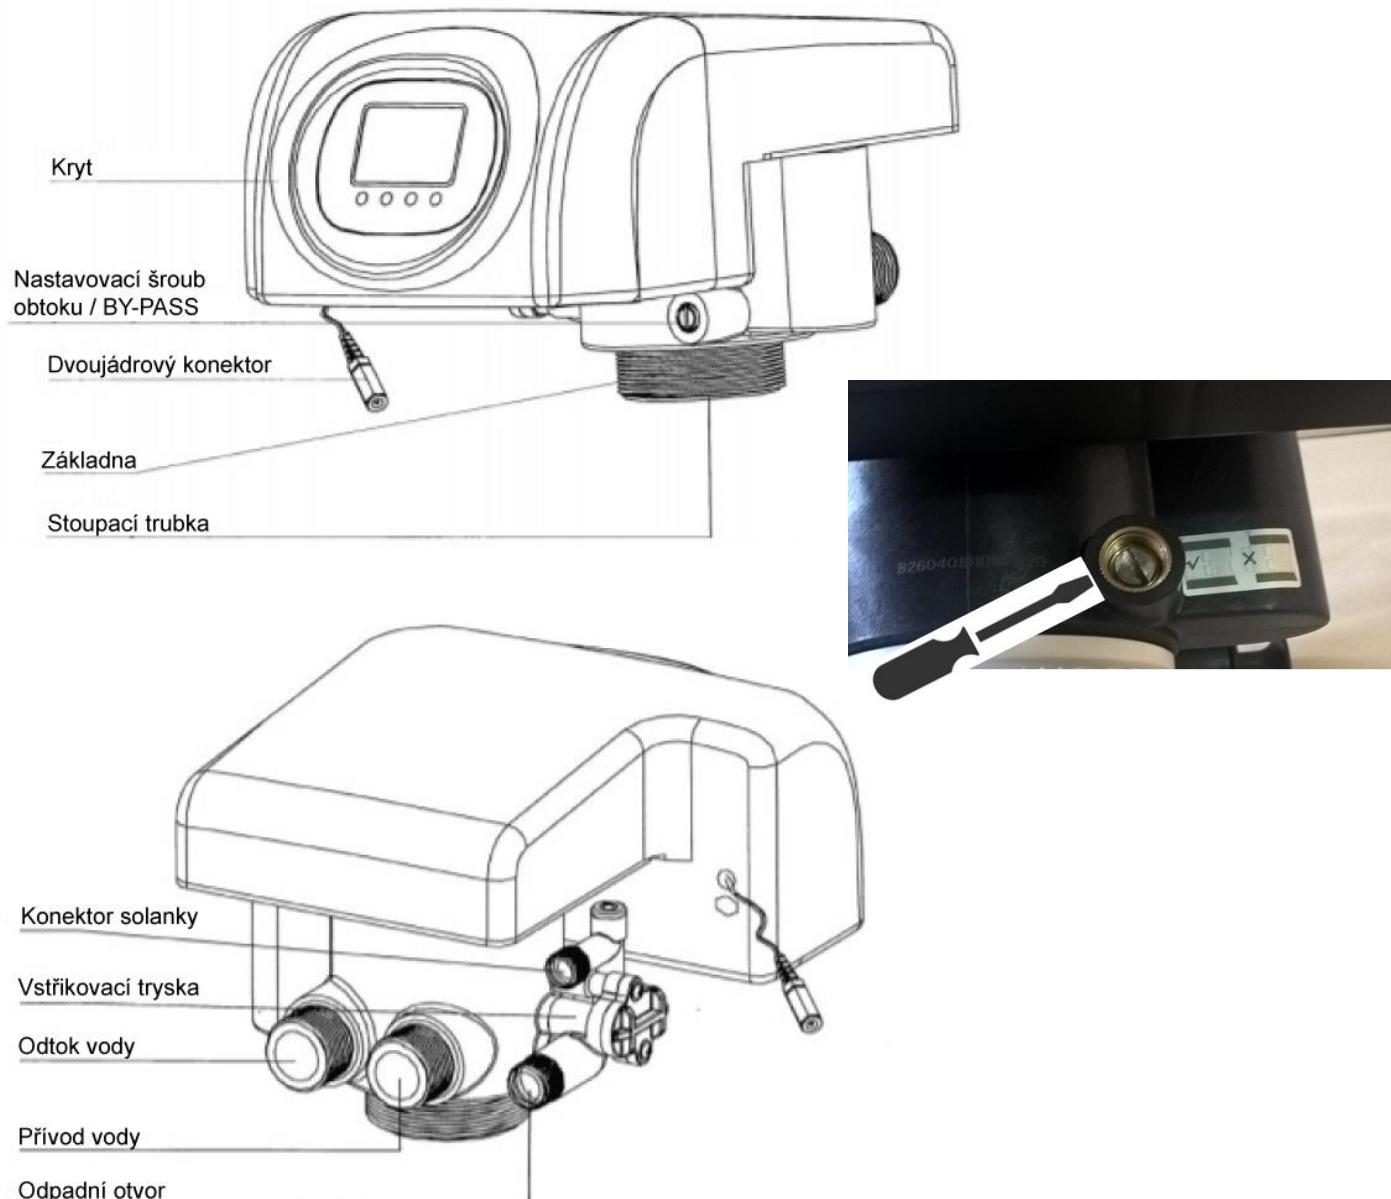

Akonáhle je zmäkčovač definitívne v režime uvedenia do prevádzky, je nutné kalibrovať zmiešavač znázornené na nasledujúcom obrázku vyššie, umiestnený na prednej spodnej strane ventilu. Nastavením tejto skrutky pomocou vhodného skrutkovača je možné dosiahnuť požadovanej tvrdosti vody, obvykle medzi rozmedzí  $10 - 15^{\circ}\text{F}$ .

Tento miešač mieša časť vody ošetrenej zmäkčovačom (pri  $0^{\circ}\text{F}$ ) s časťou neupravenej vody. Nastavenie ventilu umožňuje po niekoľkých pokusoch nájsť správnu zmes, ktorá umožňuje mať na kohútikoch požadovanú tvrdosť.


## **PRÍSLUŠENSTVO**

Prepážka pre oddelovanie soli a bezpečnostné plavák prepadovej vane sú k dispozícii ako príslušenstvo (nutné objednať samostatne). Pri montáži nasadte prepážku do príslušného vodidla (vybratím lišty "U") a pripojte k nej plavákový systém, ku ktorému je pripojený sací ventil soľanku, ako je znázornené na obrázku vpravo.



## 11. PROGRAMOVANIE VENTILU

### UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

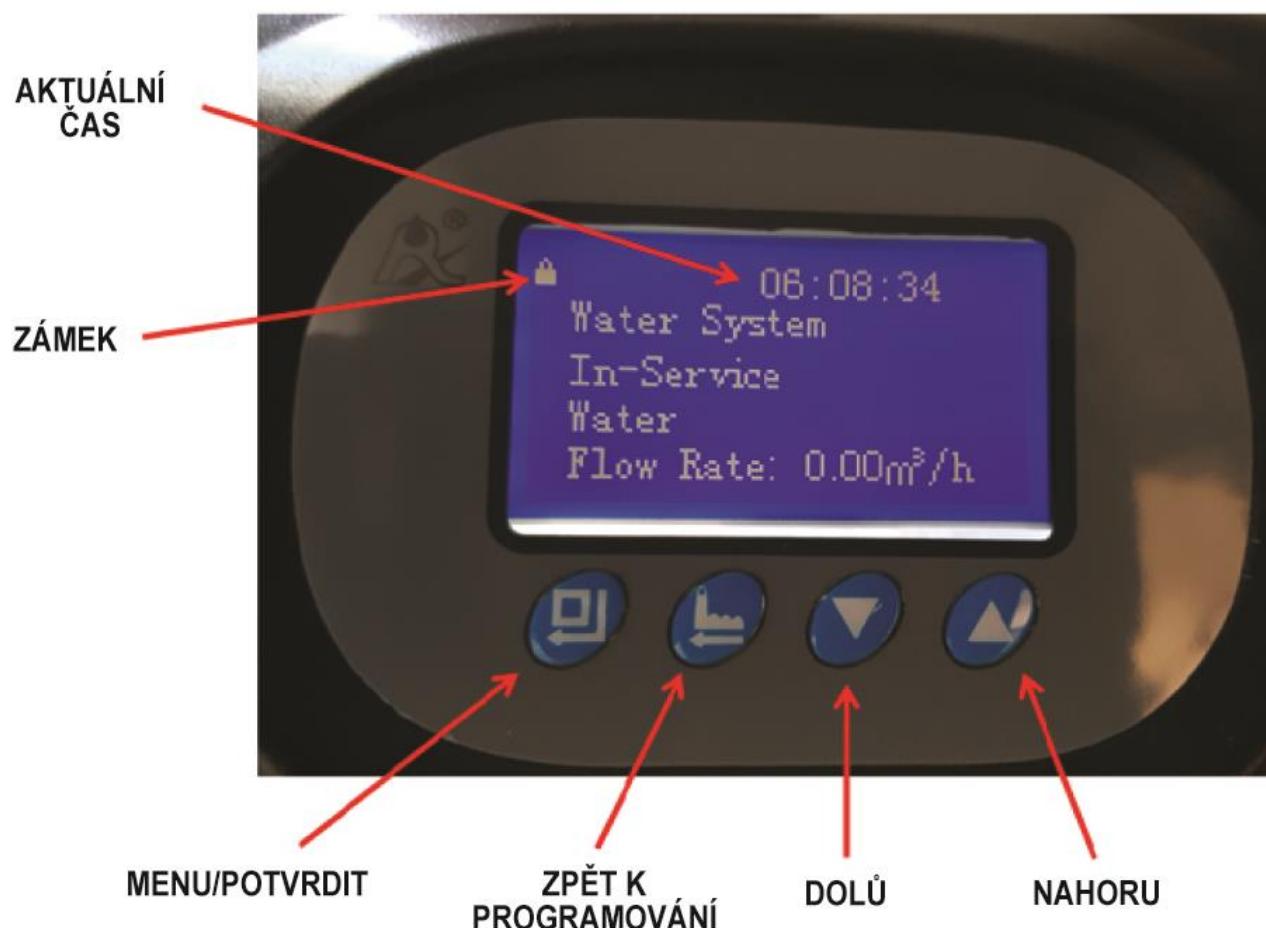

Počas fázy uvedenie do prevádzky sa na obrazovke zobrazí hlásenie "Systém v prevádzke" / "System in Operation" spolu s aktuálnym časom.

Nasledujúce informácie sa objavujú tiež cyklicky:

- Pracovný režim / Working method / (okamžitý, oneskorený alebo inteligentní / immediate, delayed or smart)
- Zostávajúce voda / Remaining water / (zostávajúca kapacita na konci cyklu)
- Pomer / Ratio / (aktuálny odber vody)

Ventil má blokovaciu / ochrannú funkciu (svieti značka ), ktorá sa automaticky aktivuje po 60 sekundách nečinnosti. Ak chce ventil odomknúť, podržte šípky a po dobu 5 sekúnd.

Zvukový signál upozorní, keď je ventil odblokovaný (zhasne značka ).

### VÝBER JAZYKA

Odpojte napájanie ventilu. Stlačte tlačidlá + a súčasne zapnite napájacie trafo. Týmto spôsobom po 5 sekundách vstúpite do režimu výberu jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stlačte pre potvrdenie.

K dispozícii je nasledujúcich 10 jazykov: angličtina, taliančina, španielčina, francúzština, ruština, nemčina, poľština, holandčina, slovinčina, čínština.



## PROGRAMOVANIE

Ak chcete ventil odomknúť, držte obe šípky súčasne stlačené   po dobu 5 sekúnd (zhasne značka .

Ked' je ventil odblokovaný, stlačením



tlačidla vstúpite do programovacej ponuky.

Programovacie ponuka sa posúva pomocou



Pre zadanie a úpravu jednotlivých parametrov



stlačte tlačidlo

Pre návrat ventilu do režimu uvedenia do prevádzky počas programovania stlačte raz



toto tlačidlo

Automatický ventil nainštalovaný v tomto zmäkčovači môže pracovať v 7 rôznych režimoch: 3 pre zmäkčovače s regeneráciou rovnakého prúdu (zostupný prúd), 2 pre zmäkčovače s regeneráciou protiprúdu (protiprúd) a 1 pre prevádzku vo filtračnom režime.

Tri rôzne režimy možno nastaviť, ako pre prácu so stejnoprudými zmäkčovačmi, tak i pre protiprúdové zmäkčovača vody. To zodpovedá nasledujúcim možnostiam:

- 1) Regenerácia v nadstavenom čase, keď už bola vyčerpaná nastavená cyklická kapacita;
- 2) Regenerácia, akonáhle je vyčerpaná nastavená cyklická kapacita;
- 3) Regenerácia v nadstavenom čase iba v prípade, že ventil na základe priemernej dennej spotreby minulého týždňa predpokladá, že sa nebude môcť dostať na ďalší deň.

V režime filtrácia / filtration začne ventil spätné preplachovanie, akonáhle je kapacita vyčerpaná alebo po maximálnej dobe, po ktorej užívateľ požaduje spätné preplachovanie, bez toho, aby vyčerpal kapacitu filtračného media.


Nastavení	Režim	Popis
A-01	Rovnoměrný proud se zpožděnou regenerací objemu	Stejnoprudá regenerace. Ventil se regeneruje, jakmile objem upravené vody dosáhne nastaveného objemu a času.
A-02	Rovnoměrný proud s okamžitou regenerací objemu	Stejnoprudá regenerace. Ventil se regeneruje, jakmile objem upravené vody dosáhne nastaveného objemu.
A-03	Rovnoměrný proud s inteligentním objemem	Stejnoprudá regenerace. Pokud je kapacita zbytkové pryskyřice menší než průměrná spotřeba za posledních sedm dní, ventil se regeneruje v nastaveném čase.
A-11	Protiproud se zpožděnou regenerací objemu	Protiproudá regenerace. Ventil se regeneruje, když objem upravené vody dosáhne nastavené hodnoty v době přednastavení pro regeneraci.
A-12	Protiproud s okamžitou regenerací objemu	Protiproudá regenerace. Jakmile objem upravené vody dosáhne nastaveného objemu, ventil se regeneruje.
A-13	Protiproud s inteligentním objemem	Protiproudá regenerace. Pokud je kapacita zbytkové pryskyřice menší než průměrná spotřeba za posledních sedm dní, ventil se regeneruje v nastaveném čase.
A-21	Filtrace	Jako filtr: ventil spustí zpětné proplachování, když je přednastavený objem upravené vody

## HLAVNÉ MENU

Hlavná ponuka obsahuje nastavenia bežne používaná alebo užitočná pre užívateľov.

Nastavenie je možné vybrať pomocou tlačidiel  , potom je možné vstúpiť do ďalších ponúk

pomocou tlačidla "Vstúpiť" / Enter .

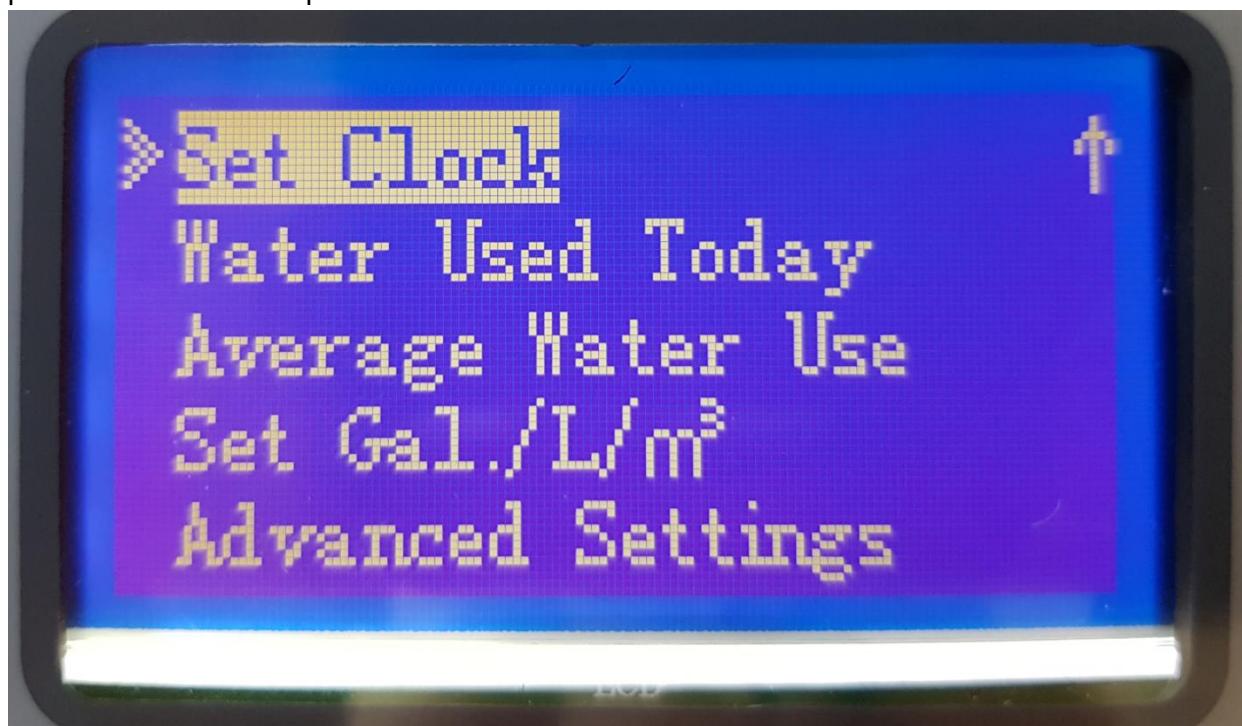

V tomto menu je možné obmedziť aktuálny čas, akonáhle je automatický ventil definitívne naplnený (sekvencia 2). Ostatné parametre sú už prednastavené na základe bežných konfigurácií. V prípade potreby je stále možné ich upraviť.

Progr.	Displej	Výber		Režim						
				A-01	A-02	A-03	A-11	A-12	A-13	A-21
1	Vyberte mezi 12/24 hodinami	12h nebo 24h	vyberte režim zobrazení času, pries 12 nebo 24 hodin							výchozí: 24h
2	Nastaví aktuálni čas	00:00-23:59	vyberte aktuálni čas							nastavení
3	Zkontrolujte spotřebovanou vodu během dne		ukazuje množství vody spotřebované během aktuálního dne							informační parametr
4	Průměrná spotřeba vody za posledních sedm dní		ukazuje průměrné denní množství vody za posledních 7 dní							informační parametr
5	Výber jednotek Gal/L/m³	Galon/Litr/m³	vyberte požadovanou jednotku měření							výchozí: m³
6	Pokročilé nastavení		vstoupit do podnabídky pokročilých nastavení pro použití výrobcem nebo instalacním technikem / technikem údržby							

## PONUKA POKROČILÉHO NASTAVENIA

Toto menu ukazuje nastavenie, ktoré obvykle používa výrobca zmäkčovača alebo ktoré má zadať inštalačný technik pri uvedení zmäkčovača do prevádzky.

V tomto menu je možné nastaviť výrobu vody v cykle (zobrazovacie sekvencie 6c), pretože súvisí s tvrdosťou na vstupe a tvrdosťou požadovanú užívateľom. Preto tento parameter nie je možné nastaviť vo výrobe. Ďalšie pokyny vychádza z talianskeho jazyka.

Progr.	Displej	Výběr	Popis	Režim						
				A-01	A-02	A-03	A-11	A-12	A-13	A-21
6a	Nastavení provozního režimu	A-01 A-11 A-02 A-12 A-03 A-13 A-21	A-0 Regenerace sestupného proudu A-1 Regenerace protiproudú 1 - zpožděný regenerační objem 2 - okamžitý regenerační objem 3 - regenerační objem opožděný s průměrným výpočtem denní spotřeby z týdne A-21 Ovládání, objemový filtr nebo maximální časový filtr	výchozí: A-13 - Protiproud s inteligentním objemem						
6b	Nastavení doby regenerace	00:00-23:59	Čas, ve kterém musí dojít ke zpožděné regeneraci (s výjimkou A-02 a A-12)	výchozí: 2:00						
6c	Nastavení výrobního vodního cyklu	0 - 99,99 m <sup>3</sup>	Uveďte cyklický výnos zmäkčovače (neplatí, pokud je vybrán regenerační režim A-21). Ve výchozím nastavení je nastavena jmenovitá kapacita cyklu, zmäkčovač vody 10x35 s 28l pryskyřice = 154m <sup>3</sup> , který se vydělí francouzským stupněm tvrdosti odstraněné (tvrdost při vstupní tvrdosti pro uživatele)	nastaveno = odstraněna cyklická kapacita / tvrdost (např. 154 m <sup>3</sup> x °F / 35 °F = 4,4 m <sup>3</sup> )						
6d	Nastavení pomalé doby praní	0 - 99':59"	Doba proplachování	tovární nastavení - neměňte						
6e	Nastavení pomalé doby praní a doby soli	0 - 99':59"	Doba trvání solanky	tovární nastavení - neměňte						
6f	Nastavení času plnění vody	0 - 99':59"	Doba trvání výplně	tovární nastavení - neměňte						
6g	Nastavení času praní	0 - 99':59"	Doba praní	tovární nastavení - neměňte						
6h	Maximální počet dní mezi regeneracemi	0 - 40	Nastavte počet dní, které mají být regenerovány, bez ohledu na spotřebu vody. Např. nastavte 4, pokud chcete nucenou regeneraci po 4 dnech max	výchozí: 15 dní						
6i	Nastavení pracovního režimu výstupního relé	b-01 nebo b-02	b-01: Pomocný kontakt je aktivován na začátku regenerace a deaktivován na konci. b-02: Pomocný kontakt je aktivován pouze na začátku každé jednotlivé regenerační fáze a po uvedení do provozu	výchozí: b-01						

### **13. SPRÁVNA KONTROLA HYDRAULICKÉ INŠTALÁCIE**

Pred použitím zmäkčovača vody je nutné vykonať ručné regeneráciu bez pridania soli. Ak chcete ventil odomknúť, držte súčasne stlačené šípky   po dobu 5 sekúnd (zhasne značka ).

Ak chcete začať ručné regeneráciu s uvoľneným ventilom, stlačte tlačidlo .

Opäťovným stlačením tohto tlačidla  se posunete v rôznych fázach regenerace:

Fáza, ktorých poradie nemožno zmeniť, sú spätné preplachovanie, odsávanie soľanky, obnovovanie soľanky, záverečné pranie.

Počas prvej regenerácie ručného ovládania môžu byť prvé dve fázy tiež vykonávané manuálne, ale fáza regenerácie soľného roztoku musí byť pravidelne dokončuje, aby sa overilo plnenie vody v nádrži na soľanku, a aby sa zabezpečila prítomnosť soľného roztoku z následnej regenerácie, ktorá sa stáva skutočne funkčný.

Tlačidlo  je nutné, ak chceme počas programovania vrátiť ventil do prevádzkového režimu.

# ZÁRUČNÍ LIST

**TYP:**

**VÝROBNÍ ČÍSLO:**

Prodloužená záruční doba.  
Potvrzuje výrobce nebo dovozce.

**DATUM PRODEJE, RAZÍTKO:**

**DATUM ODBORNÉ MONTÁŽE, RAZÍTKO:**

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:**

- a) Výrobce (dovozce) odpovídá za jakost a správnou činnost výrobku po dobu **24 měsíců** za předpokladu, že byl instalován a používán dle pokynů uvedených v návodu na obsluhu.
- b) Výrobce (dovozce) v záruční době odstraní všechny závady výrobku způsobené výrobou nebo vadou materiálu.
- c) Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
- d) Na záruční podmínky se vztahují ustanovení Občanského zákoníku.
- e) Místem reklamace se rozumí záruční opravna nebo sídlo či provozovna výrobce resp. prodejce.

**UŽIVATEL ZTRÁCÍ NÁROK NA ZÁRUČNÍ OPRAVU:**

- a) Používáním výrobku v nevhodném prostředí.
- b) Zásahem do konstrukce nebo při mechanickém poškození výrobku.
- c) Neodborně provedenou instalací.

**ZÁZNAMY ZÁRUČNÍCH OPRAV:**

příjem opravy	datum opravy	datum vydání	podpis opravce

Informace o záručním a pozáručním servisu, poradenská služba při instalaci čerpadel a vodáren  
na tel. čísle 572 591 800.



# ZÁRUČNÝ LIST

**TYP:**

**VÝROBNÉ ČÍSLO:**

Predĺžená záručná doba.

Potvrdzuje výrobcu alebo dovozcu.

**DÁTUM PREDAJA, PEČIATKA:**

**DÁTUM ODBORNEJ MONTÁŽE, PEČIATKA:**

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

- Výrobca (dovozca) zodpovedá za akosť a správnu činnosť výrobku po dobu **24 mesiacov** za predpokladu, že bol inštalovaný a používaný podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu.
- Výrobca (dovozca) v záručnej dobe odstráni všetky závady výrobku spôsobené výrobou alebo chybou materiálu.
- Záruka sa predĺžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
- Na záručné podmienky sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
- Miestom reklamácie sa rozumie záručný servis alebo sídlo alebo prevádzkareň výrobcu resp. predajcu.

## UŽIVATEĽ STRÁCA NÁROK NA ZÁRUČNÚ OPRAVU:

- Používáním výrobku v nevhodnom prostredí.
- Zásahom do konštrukcie alebo pri mechanickom poškodení výrobku.
- Neodborne provedenou inštaláciou.

## ZÁZNAMY ZÁRUČNÝCH OPRÁV:

príjem opravy	dátum opravy	dátum vydania	podpis servisu

Informácie o záručnom a pozáručnom servise, poradenská služba pri inštalácii čerpadel a vodární  
na tel. čísle +420 572 591 800.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

je vydané dle přílohy č. 2 „Prohlášení“ nařízení vlády č. 176/2008, ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení.

### OBSAH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH na výrobek Změkčovač vody

#### **1. údaje o výrobcovi/zplnomocněném zástupci:**

AQUATRADING s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 255 34 271

#### **2. jméno a adresa osoby pověřené kompletací technické dokumentace:**

AQUATRADING s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 255 34 271

#### **3. popis a identifikace strojního zařízení:**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| - obecné označení: | strojní zařízení – Změkčovač vody  |
| - funkce:          | Slouží pro snížení tvrdosti vody   |
| - model:           | EQUO SOFT  |
| - typ:             | Equo Soft MINI 10x17; Equo Soft MAXI 7x35, 8x35, 10x35, 10x44, 10x54, 13x44, 13x54 |
| - výrobní číslo:   | dle záručního listu  |
| - obchodní název:  | Změkčovač vody   |

#### **4. Uvedené strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných právních předpisů:**

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagneticke kompatibility
- nařízení vlády č. 117/2016 o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagneticke kompatibility při jejich dodávání na trh
- nařízení vlády č. 176/2008 o technických požadavcích na strojní zařízení
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

#### **5. Použité technické normy:**

EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2016, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

#### **6. Místo a datum vydání prohlášení:**

Ve Veselí nad Moravou, dne 25.3.2025

Roman Hruška (jednatel)



## VYHLÁSENIE O ZHODE

je vydané podľa prílohy č. 2 "Vyhľásenie" nariadenia vlády č. 176/2008, z 21. apríla 2008, o technických požiadavkách na strojové zariadenia

### OBSAH VYHLÁSENIE O PARAMETROCH na výrobok Filter

#### **1. údaje o výrobcovi / splnomocnenca:**

AQUATRADING s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 255 34 271

#### **2. meno a adresa osoby poverenej kompletizáciou technickej dokumentácie:**

AQUATRADING s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 255 34 271

#### **3. opis a identifikácia strojového zariadenia:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| - všeobecné označenie: | strojné zariadenia – Zmäkčovač vody  |
| - funkcie:             | Slúži pre zníženie tvrdosti vody   |
| - model:               | EQUO SOFT  |
| - typ:                 | Equo Soft MINI 10x17; Equo Soft MAXI 7x35, 8x35, 10x35, 10x44, 10x54, 13x44, 13x54 |
| - výrobné číslo:       | podľa záručného listu  |
| - obchodný názov:      | Zmäkčovač vody   |

#### **4. Uvedené strojové zariadenie splňa všetky príslušné ustanovenia predmetných právnych predpisov:**

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility
- nariadenie vlády č. 117/2016 o posudzovaní zhody výrobkov z hľadiska elektromagnetickej kompatibility pri ich sprístupnenia na trhu
- nariadenie vlády č. 176/2008 o technických požiadavkách na strojové zariadenia
- zákon č. 22/1997 Zb., O technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

#### **5. Použité technické normy:**

EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2016, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

#### **6. Miesto a dátum vyhlásenia:**

Vo Veselí nad Moravou, dne 25.3.2025

Roman Hruška (konatelia)

